


လျှင်မီးဘေး၊ သဘာဝဘေးတို့ဖြစ်ပွားပါက

ဘေးရှောင်မှုပြုသည့်အချိန်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် သည့်အချိန်တွင်ဂတ်စ်သုံးစွဲမှုကိုရပ်တန့်ပြီး မီးဖိုမှား၊ ခလုတ်၊ ဂတ်စ်ဘား၊ မိတာဂတ်စ်ဘား နှင့် ဂတ်စ်အိုးမှား၊ ခလုတ်တို့အားလုံးကိုပိတ်ထားပါ။

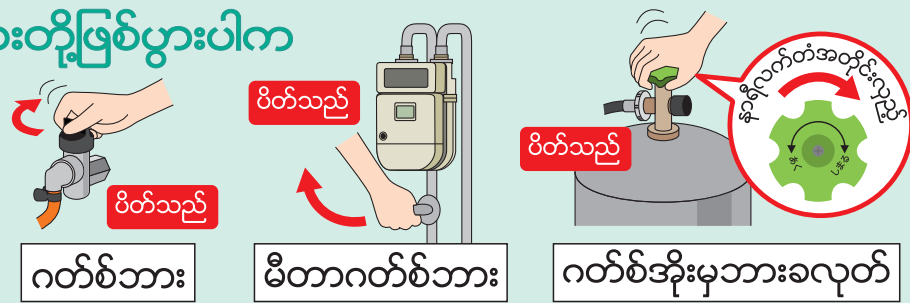

LPဂတ်စ်ဘေးကင်းစေရေးအတွက်လုပ်ငန်းတာဝန်များ

LPဂတ်စ်ကိုဘေးကင်းစိတ်ချစွာသုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက်ဥပဒေကိုအခြေခံပြီးသတ်မှတ်ကာလအလိုက်အသိပညာပေးခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူတို့ နေအိမ်များသို့သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း၊ စစ်တမ်းကောက်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သော်လည်း၊ အသိအမှတ်ပြုထားသောဘေးကင်းစေရေးအဖွဲ့အစည်းများထံစစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်ပေးရန်အရောင်းဆိုင်များမှတစ်ဆင့်အပ်နှံထားသည်များ လည်းရှိပါသည်။ ဘေးကင်းစေရေးအဖွဲ့အစည်းတို့ရောက်လာချိန်တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်တောင်းဆိုပါသည်။

အသိပညာပေးခြင်း

လုပ်ငန်းသုံးမီးဖိုချောင်အသုံးပြုရာတွင်သတိပြု ရမည့်အချက်များနှင့်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွား စေရန်အတွက်သတင်းအချက်အလက်စသည့် တို့ကိုသတ်မှတ်ကာလအလိုက်စာသားဖြင့် အသိပေးအကြောင်းကြားမှုပြုပါသည်။
တစ်နှစ်လျှင် 1 ကြိမ် (သို့မဟုတ် 2 နှစ်လျှင် 1 ကြိမ်) လုပ်ဆောင်ပါသည်။

အရေးပေါ်ဖြစ်ပွားချိန်တွင်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် အရေးပေါ်ဖြစ်ပွားချိန်၌ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

လုပ်ငန်းသုံးမီးဖိုချောင်၌ဂတ်စ်ယိုစိမ့်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပွားချိန်တွင်ချက်ခြင်း၊ လျင်မြန်စွာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုပြုပါမည်။
အရေးပေါ်ဖြစ်ပွားချိန်တွင်မိနစ် 30 အတွင်းအခမဲ့ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုပြုခြင်း၊ အရေးပေါ်ဖြစ်ပွားချိန်အတွက်ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်မှာညဘက်၊ ပိတ်ရက် များတွင်လည်းဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း



© "ဘေးကင်းစေရေးလုပ်ငန်းတာဝန်" များကိုအခမဲ့ဖြင့်လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
"ဝယ်ယူသုံးစွဲထားသောစက်ပစ္စည်းများ" အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါအခမဲ့ဖြင့်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။

CO၊ ဂတ်စ်ယိုစိမ့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပွားသောမတော်တဆမှုများ ကိုကြိုတင်ကာကွယ်ရန်အတွက်ဘေးကင်းစေရေးစက်ကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်းပြုရန်တိုက်တွန်းပါသည်။

✓ လုပ်ငန်းသုံးလေဝင်လေထွက်သတိပေးစက်

လေဝင်လေထွက်မလုံလောက်ခြင်း၊ CO ထွက်ရှိမှုဆက် တိုက်ဖြစ်ပွားခြင်းစသည့်အခြေအနေတို့ကို အလျင်အမြန်ရှာဖွေစစ်ဆေးပြီးဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ပွားမီ ကြိုတင်သတိပေးမှုကိုလုပ်ဆောင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရန်မလိုအပ်သောဓာတ်ခဲသုံးစနစ်စက် ပစ္စည်းများလည်းရှိပါသည်။

✓ ဂတ်စ်သတိပေးစက်

ဂတ်စ်ယိုစိမ့်သည့်မတော်တဆမှုများ၏အများစုမှာ "မီးညှိလိုက်ပြီ" ဆိုသည့်သတိလက်လွတ်ဖြစ်သော အမှားအယွင်းနှင့်မှုတ်ချိမ်းလျှံကျခြင်းလျှံထွက်လာခြင်း ကြောင့်ဖြစ်ရသည့်မတော်တဆမှုများဖြစ်သည်။ ဂတ်စ်ယိုစိမ့်သည့်မတော်တဆမှုကိုကာကွယ်ရန် အလို့ငှာသတိပေးစက်တပ်ဆင်ရန်တိုက်တွန်းပါသည်။



လုပ်ငန်းသုံးလေဝင်လေ ထွက်သတိပေးစက်နမူနာ

⚠ သတိပေးစက်လဲလှယ်မှုပြုရမည့်သက်တမ်းမှာ 5 နှစ်ဖြစ်ပါ သည်။ လဲလှယ်ရန်သက်တမ်းကျော်လွန်သွားသည့်စက်များမှာမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ချက်မပြုတော့ခြင်းရှိပါသည်။

LPဂတ်စ်အရေးပေါ်အချိန်အတွက်ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ	LPဂတ်စ်အရောင်းဆိုင်နာမည်
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ :	
ဖုန်း :	
အရေးပေါ်အချိန်အတွက်ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာမှာ 24 နာရီဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။	

လုပ်ငန်းသုံး LPဂတ်စ်ဘေးကင်းစေရေးလမ်းညွှန်

ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ၊ စိတ်ချ ရစွာသုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက်

မီးဖိုချောင်တွင်အလုပ်လုပ်ဆောင်နေကြသူအားလုံး တို့အလွယ်တကူမြင်နိုင်သောနေရာတွင်ထားပါ။

⚠ ဂတ်စ်နံ့ရသည်ဟုခံစားရပါကထိုအချိန်တွင် လုပ်ဆောင်ရမည်တို့မှာ!

✓ မီးတောက်ကိုလုံးဝသုံးစွဲခြင်းမပြုပါနှင့်။

 ● မီးလောင်ကျွမ်းသည့်ပင်မ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည့်မီးညွှန်၊ လေဝင်လေထွက်ပန်ကာ၊ လျှပ်စစ်စသည့်ခလုတ်တို့ကို လက်ဖြင့်လုံးဝမထိပါနှင့်။

✓ တံခါးနှင့်ပြတင်းများကိုကျယ်ကျယ်ဖွင့်ပြီး ဂတ်စ်များကိုအပြင်သို့ထွက်အောင်လုပ်ပါ။
 ● LPဂတ်စ်သည်လေထက်လေးသည့်အတွက်အနိမ့် ပိုင်းတွင်စုပုံနေသောဂတ်စ်များကိုလည်းသတိပြုပါ။

✓ မီးဖိုခလုတ်အားလုံး၊ ဂတ်စ်အိုးမှား၊ ခလုတ်များအားလုံးကိုပိတ်ပါ။
 ● မိတာဂတ်စ်ဘားသို့မဟုတ် ဂတ်စ်အိုးမှား၊ ခလုတ်ကိုသေချာပေါက် ပိတ်ထားပါ။
 ● မိတာဂတ်စ်ဘားခလုတ်ရှိရမည့်နေရာအနေအထားကိုမသိပါက LPဂတ်စ်အရောင်းဆိုင် များထံကြိုတင်မေးမြန်းအတည်ပြုထားပါ။

✓ ဂတ်စ်ယိုစိမ့်မှုအခြေအနေကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါ။

 "အရေးပေါ်အချိန်အတွက် ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ" မှညွှန်ကြားလာသည့်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။
 ● ဘေးရှောင်ရန် ညွှန်ကြား ချက်ပေးလာပါက စားသုံးသူ ဧည့်သည်များအား ဘေးရှောင် ရန်အတွက် လမ်းညွှန်ခေါ်ဆောင်မှုပြုပါ။

© အရေးပေါ်အချိန်အတွက်ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာကို LPဂတ်စ်အရောင်းဆိုင်များတွင်ကြိုတင်အတည်ပြုပေးခြင်းထားပါ။
 © အရေးပေါ်အချိန်အတွက်ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာမှာ 24 နာရီဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ဂတ်စ်သုံးမီးဖိုများကိုသုံးစွဲချိန်တွင်လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေရန်သေချာပေါက်ဂရုပြုပါ!


ဂတ်စ်သုံးမီးဖိုများကိုသုံးစွဲချိန်တွင်လေဝင်လေထွက်ကိုအတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်း နှင့်လေဝင်ပေါက်ကိုအတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်းတို့ကိုသေချာပေါက်လုပ်ဆောင်ကြပါ။



ဂတ်စ်ယိုစိမ့်ကာ မတော်တဆဖြစ်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် !



- ✓ မီးတောက်မတောက်အတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်း
- ✓ မီးဖိုခလုတ်ပိတ်ရန်မေ့လျော့ခြင်း
 - သေချာပေါက်ပျက်စီးခြင်းစစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း!
 - မီးဖိုသုံးစွဲပြီးနောက်မီးဖိုခလုတ်သေချာချာပိတ်ထားမထားစစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း!
- ✓ ထပ်ခါထပ်ခါမီးမွှေးခြင်း၊ နောက်တစ်ကြိမ်မီးမွှေးခြင်း
- ✓ မီးတောက်ပြယ်ခြင်း
 - မီးထပ်ညှိသည့်အခါတွင်အထူးသတိပြုပါ။
 - ယင်းနေရာမှမခွာဘဲမျက်စိဖြင့်စစ်ဆေးအတည်ပြုပါ။
 - လောင်စာသုံးမီးဖိုသည်ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့နေခြင်း၊ ပျက်စီးနေခြင်းရှိပါသတိပြုပါ။
- ✓ ရာဘာပိုက်(ရာဘာပြွန်)သည်
 - မီးကျွမ်းနေခြင်း၊ အက်ကွဲနေခြင်းရှိပါသလား!
 - ဂတ်စ်ဘားရှိအနီရောင်လင်းအထိ ပိုက်ထိုးထည့်ထားပါသလား!
 - ပိုက်ကလစ်ဖြင့်သေချာစွာပိတ်ထားခြင်းရှိပါသလား!
- ✓ သုံးစွဲခြင်းမရှိသည့်ဂတ်စ်ဘားများအတွက်
 - ဘားခလုတ်မှာ "အပိတ်" ဘက်သို့ရောက်နေပါသလား!
 - ဂတ်စ်ဘားတွင်ရာဘာအဖုံးတွဲလျက်ရှိနေပါသလား!

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိရိယာတွဲလျက်မပါ ဝင်သည့်အရာများအတွက်အထူးသတိပြုပါ။

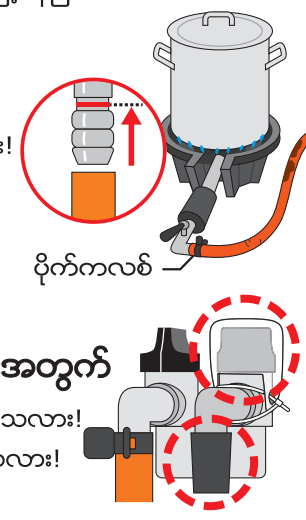

CO (ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်) အဆိပ်သင့်ကာ မတော်တဆဖြစ်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် !

- ✓ လေဝင်လေထွက်ကိုအတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်း
 - ချက်ပြုတ်ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်အတွင်းနှင့်ဆိုင်ဖွင့်ချိန် အတွင်းလေဝင်လေထွက်ပြုသည့်ပန်ကာလည် မလည်ကိုသေချာပေါက်စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း!
- ✓ ပြန်စသည်လေအသွင်းအထုတ် ကိရိယာကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း
 - လေဝင်လေထွက်ပန်ကာ၊ ညှော်နံ့စုပ်ကိရိယာနှင့်ပြန် အတွင်းပိုင်းတို့ကိုသတ်မှတ်ကာလအလိုက်သန့်ရှင်းရေး လုပ်ဆောင်ပါ။
 - ဂတ်စွန့်ထုတ်သည့်ပြွန် (မီးခိုးခေါင်းတိုင်) အပေါက်ပေါက်နေခြင်း၊ နုရာလွဲနေခြင်း၊ သံချေးတက်နေခြင်းတို့ကိုသတိပြုပါ။ စွန့်ထုတ် လိုက်သည့်ဂတ်စ်များမှာမီးဖိုချောင်အတွင်းသို့စီးဆင်းဝင်ရောက် လာနိုင်သည်။
- ✓ လေအဝင်အထွက်ပေါက်ကို အတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်း
 - လေဝင်ပေါက်သည်ပစ္စည်းစသည်တို့ဖြင့် ပိတ်ဆို့နေခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း!

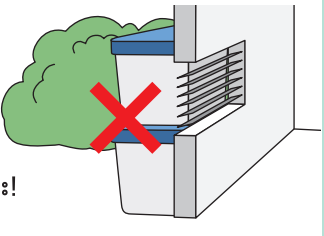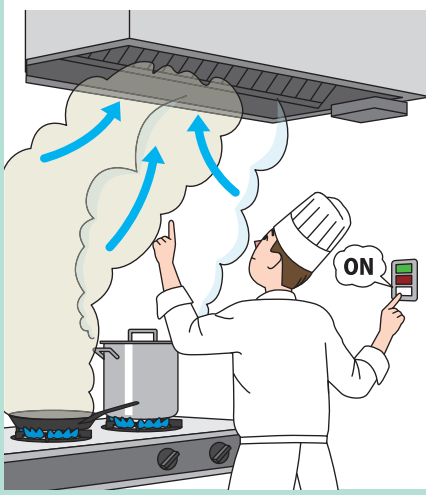

ဘေးကင်းစေရန်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

CO (ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်) အဆိပ်သင့်မှုနှင့်ပတ်သက်၍!

လောင်စာသုံးမီးဖိုသည် ဆက်တိုက်သုံးစွဲမှုပြုနေစဉ်အတွင်းလေထု(အောက်ဆီဂျင်) လုံလောက်စွာမရှိတော့ဘဲ ယင်းအနေအထားအတိုင်း အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ပြည့်ဝမှုမရှိသည့် လောင်ကျွမ်းမှုမျိုးဖြစ်ပွားစေပြီး CO (ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်) ဓာတ်များပေါ်ထွက်လာပါမည်။ CO သည်လွန်စွာအဆိပ်ပြင်းထန်ပြီးအနည်းငယ်မျှရှိက မိရှိမှုဖြင့်သေစေနိုင်သော အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ CO သတိပေးစက်တပ်ဆင်ထားရန်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။




ဤကဲ့သို့သောအချိန်တွင်ချက်ချင်း ဆက်သွယ်မှုပြုပါ!

- မီးတောက်**
- မီးတောက်မငြိမ်
- မီးတောက်မှာအဝါရောင်ဖြစ်
- မီးတောက်မထွက်သည့်အပိုင်းရှိ
- လုပ်ဆောင်ချက်**
- အသုံးပြုနေစဉ်မီးငြိမ်းသွား
- ဝန်းကန်မီးစွဲ
- မီးစွဲပျံ့နှံ့ရန်ခက်ခဲ
- မီးတောက်ရန်ခက်ခဲ
- မီးမတောက်
- မီးဖို**
- ပုံမှန်မဟုတ်သည့်အသံများမြည် ကာလောင်ကျွမ်းခြင်း
- ဂတ်စ်နံ့ထွက်ခြင်း
- မီးဖိုသုံးစွဲနေစဉ်အတွင်းစွန့်ထုတ် သည့်ဂတ်စ်မှအနံ့ထွက်ခြင်း

စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ် LP ဂတ်စ်အရောင်း ဆိုင်ထံချက်ချင်းလျှောက်စစ်ဆေးပေးပါရန်တောင်းဆိုပါ။

အကယ်၍ . . . ဖြစ်ခဲ့လျှင် ဆိုသည့်အချိန်အတွက် !

- ✓ လုပ်ငန်းသုံးလေဝင်လေထွက်သတိပေးစက် (CO သတိပေးစက်) ကို
- ✓ ဂတ်စ်သတိပေးစက်ကို
 - သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့်ပလတ်စ ခတ္တဖြတ်ထားပြီးနောက်မူလအတိုင်းသေချာပေါက်ပါဝါပြန် ဖွင့်ထားပေးပါ။
- ✓ ဆိုင်မှထွက်သည့်အခါ
 - ဂတ်စ်ဘားပိတ်ထားသလားကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြီးစစ်ဆေး အတည်ပြုပါရန်တောင်းဆိုပါသည်။

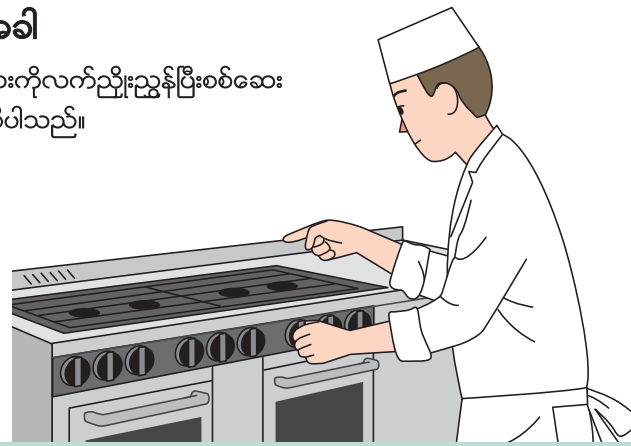

- ✓ ဂတ်စ်သုံးစွဲချိန်တွင်လူလွှဲပြောင်းခြင်း
 - ဂတ်စ်သုံးစွဲနေစဉ်အတွင်းလူအလှည့်အပြောင်းပြုလုပ်ချိန် တွင်နောက်လူထံအခြေအနေကိုပြောပြပြီးလွှဲပြောင်းပေးမှု ကိုလုပ်ဆောင်ပါ။

