

お宅の湯沸器はお元気ですか？

—お台所からCO(一酸化炭素)中毒事故を防ぐために—

LPガス
人と地球にスマイルを




小型湯沸器のCO中毒事故の防止に向けて、不完全燃焼防止装置をはじめ再点火防止装置など、その安全性は強化されてきました。これ以外にも、立消え安全装置、過熱防止装置、消し忘れ防止装置が標準装備されるなど、湯沸器の安心・安全機能は日々進化しています。

交換のおすすめ!

古い小型湯沸器には…

- 不完全燃焼防止装置が付いていないものがあり、給気口やフィンが油やほこり詰まり等により、CO発生の原因となります。
- 部品等の劣化や故障により、使用中に火が消えたりイヤな臭いがするなど、異常な状態で湯沸器を使い続けるとCO発生の原因となります。





新しい小型湯沸器には…

- 「不完全燃焼防止装置」が装備され、異常燃焼を素早く察知し、不完全燃焼が起きる前にガスを止めます。
- 不完全燃焼防止装置が3回連続して作動すると、機器がロックされ使用できなくなる「再点火防止装置」が装備されています。



最新の小型湯沸器には、立消え安全装置、過熱防止装置、消し忘れ防止装置が標準装備されています。また、安全装置が作動するとランプの点滅や点灯の他、音声で知らせてくれる機種もあります。

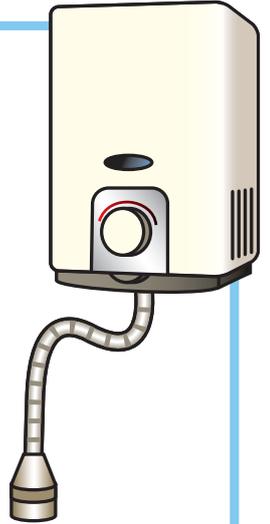

小型湯沸器を使うときは必ず換気を

「不完全燃焼防止装置」付の器具でも、お使いになるときは必ず換気扇を回すか窓を開けて換気を行ってください。ガスが燃えるには、新鮮な空気が必要です。換気が不十分な状態で使用すると不完全燃焼によるCO中毒が発生し、死亡事故にいたるおそれがあります。

COを感知する「CO警報器」を取り付けましょう。


不完全燃焼によって発生したCOを感知すると、ブザーや音声で危険を知らせます。取り付けは、正しい位置に設置していただく必要がありますので、LPガス販売店に相談ください。



CO警報器の例

CO警報器には交換期限があります。交換期限は5年です!

CO警報器には「交換期限表示ラベル」が貼ってあります。交換期限が過ぎると正しく警報しない場合があります。交換時期が近づいたら、LPガス販売店に連絡して取り替えてもらいましょう。

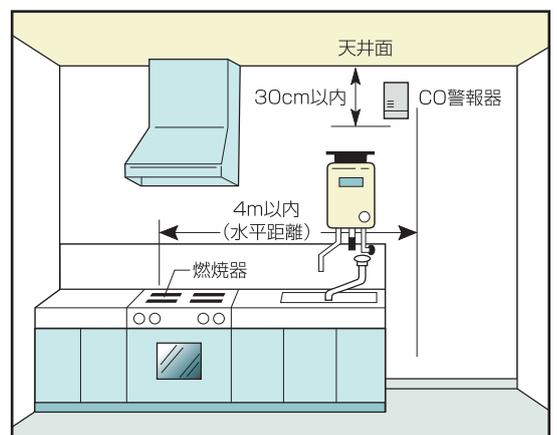

CO警報器の設置場所例

ガス器具を長く安全にお使いいただくために 「長期使用製品安全点検制度」を 活用しましょう。

ガス器具や電気製品等は古くなると、部品等が劣化(経年劣化)により、火災や死亡事故等を起こすおそれがあります。平成21年4月1日に施行された「長期使用製品安全点検制度」は、経年劣化による重大事故を防ぐため、製品を購入した所有者に対して、メーカーや輸入業者から点検時期をお知らせし、点検(有料)を受けていただく制度です。



LPガス用の対象製品は

LPガス用のガス器具の場合、屋内に設置されているガス瞬間湯沸器及びガスバーナー付ふろがまが対象製品(特定保守製品)となります。

(平成21年4月1日以降に製造・輸入された製品が対象となります。)



屋内式
ガス瞬間湯沸器


屋内式
ガスバーナー付ふろがま

いまお使いの対象製品も点検が受けられます。

平成21年4月以前に製造された対象製品は法定点検の対象外ですが、**お客さまのご依頼**があれば、法定点検に準じた点検を行います。点検・調査・修理・改善(有料)については、下記の問い合わせ先にご相談ください。

長期使用製品安全点検制度の流れ

「特定保守製品」を購入されたら

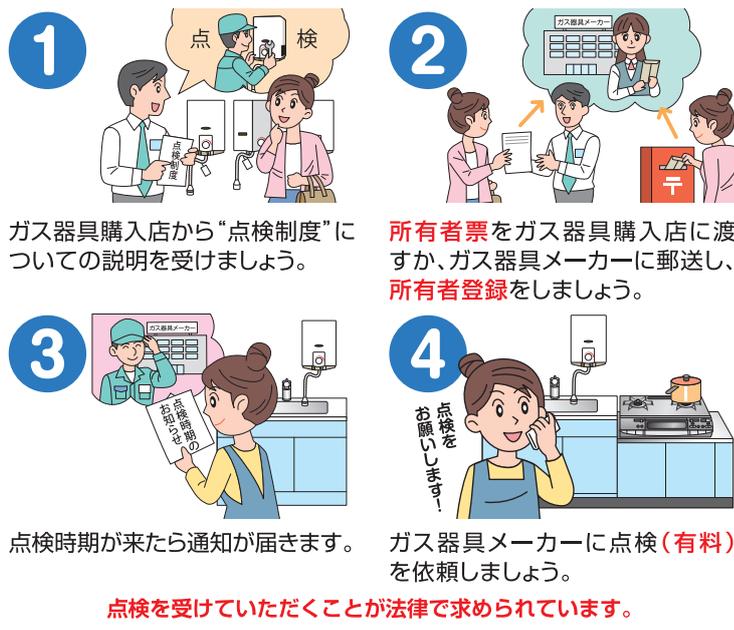

この点検制度のお問い合わせ、依頼は・・・

ご相談は、LPガス販売店または、下記の製造メーカー(特定製造事業者)にお願いします。メーカー名や製品名は、本体などに記載されています。

	メーカー名	担当部署	電話番号
特定製造事業者	(株)ガスター	ガスター点検センター	0120-642-109
	(株)世田谷製作所	営業部 管理課	03-3707-5531
	(株)タイヘイ	本社	0256-92-7788
	(株)長府製作所	点検連絡窓口	0120-921-971
	(株)ノーリツ	コンタクトセンター	0120-911-026
	パーパス(株)[旧 高木産業(株)]	点検受付センター	0120-323-884
	(株)ハーマン	点検受付センター	0120-780-137
	(株)パロマ	お客様センター	0120-378-860
	モリタ工業(株)	サービス課	0120-446-252
	リンナイ(株)	製品点検センター	0120-493-110
特定製造事業者以外	(株)LIXIL	お客さま相談センター	0120-179-400
	東芝キャリア(株)	長期使用家電製品 ご相談センター	0120-622-245
	(株)ハウステック	点検相談窓口	0120-965-163
	日立アプライアンス(株)	長期使用家電品相談窓口	0120-145-458

(この一覧は平成27年2月現在で作成いたしました。)

LPガスについての詳しい情報はLPガス安全委員会のホームページ・スマホでもご覧いただけます。<http://www.lpg.or.jp/>

安全なガス器具へのご相談は・・・